

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

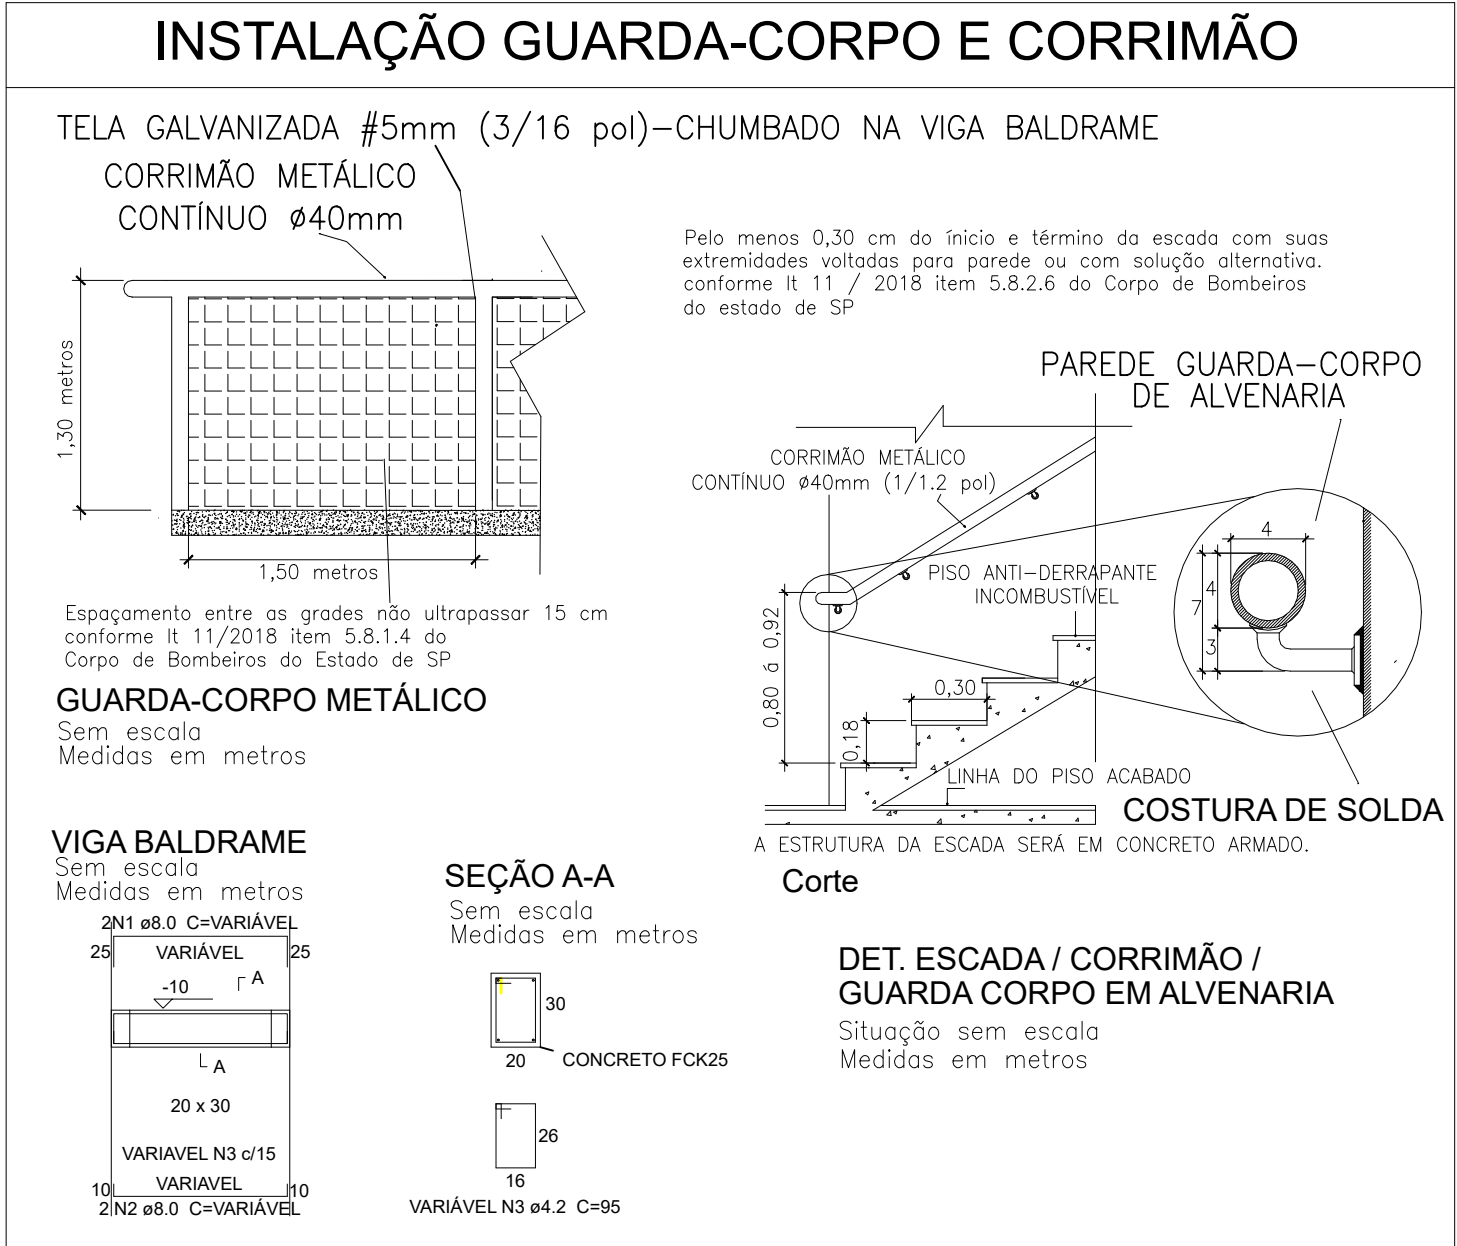
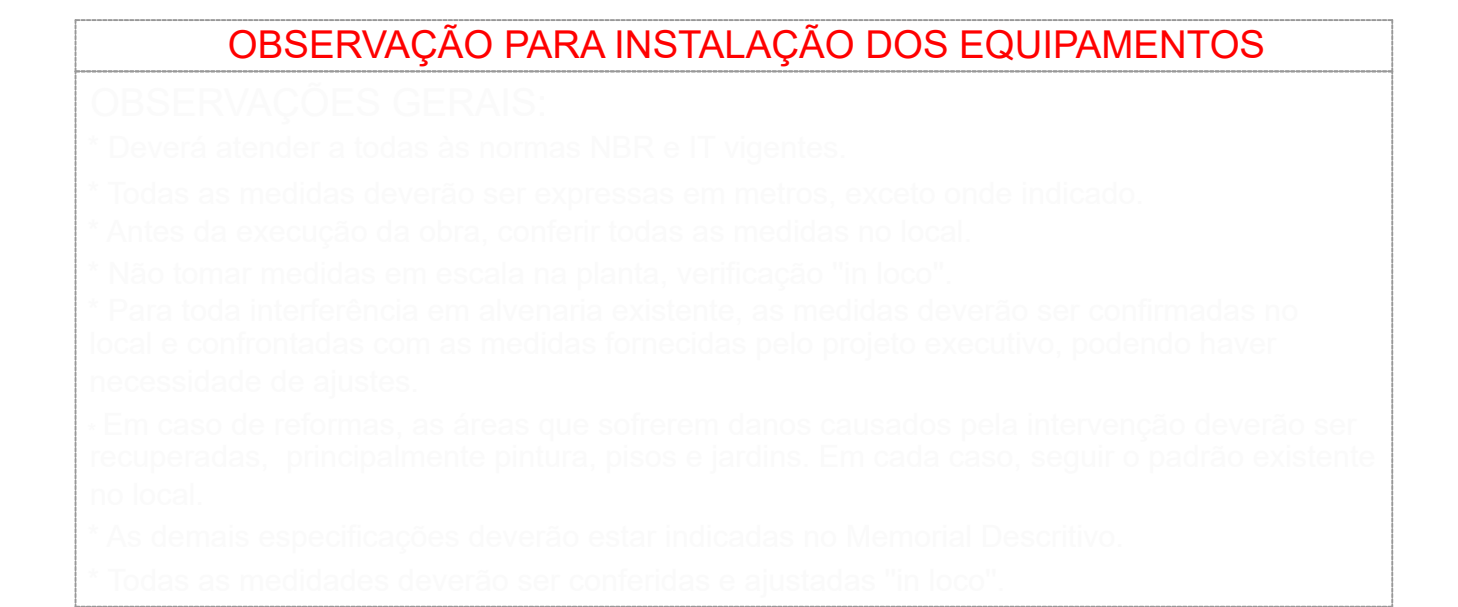
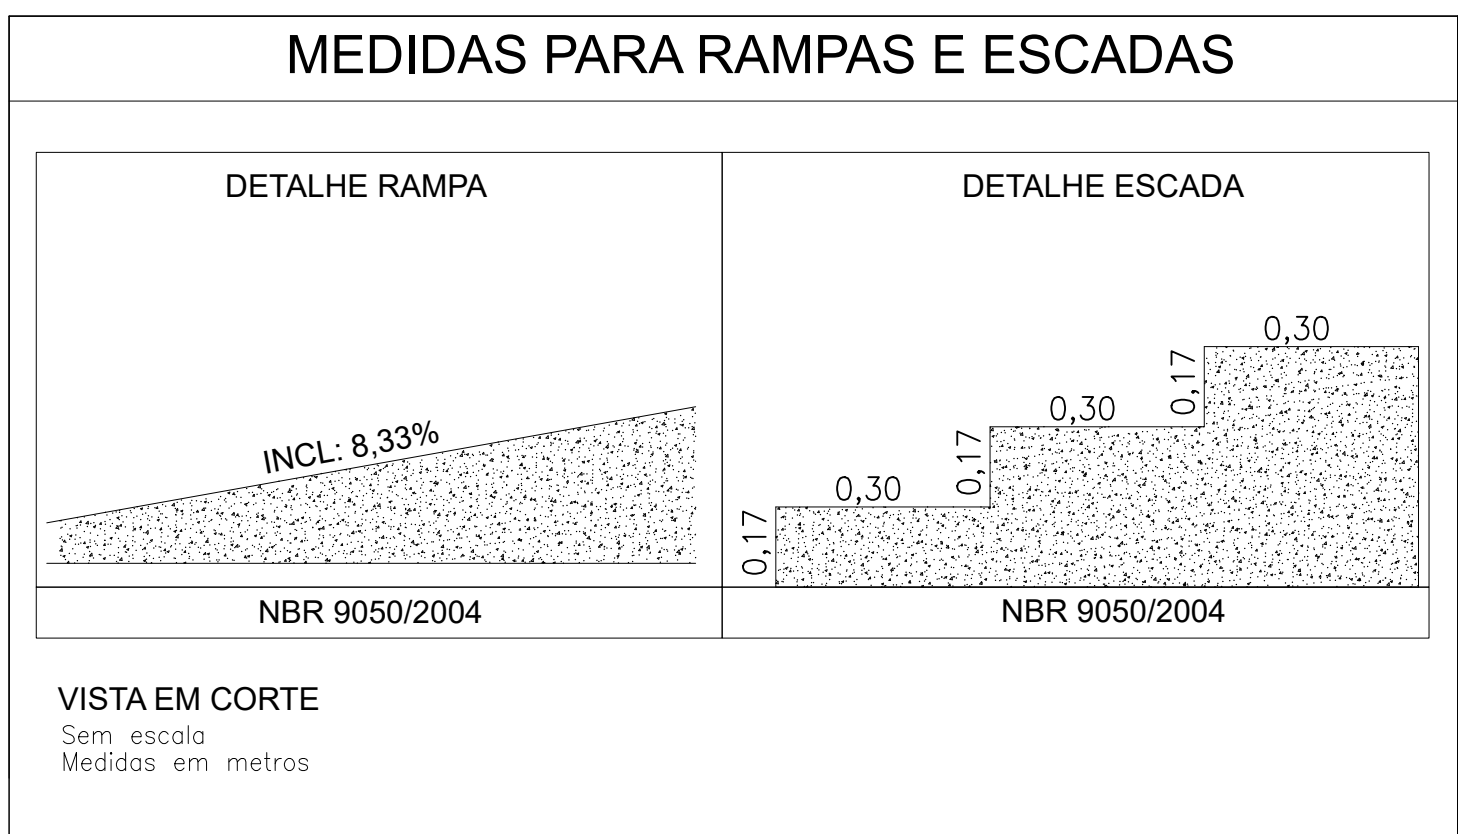
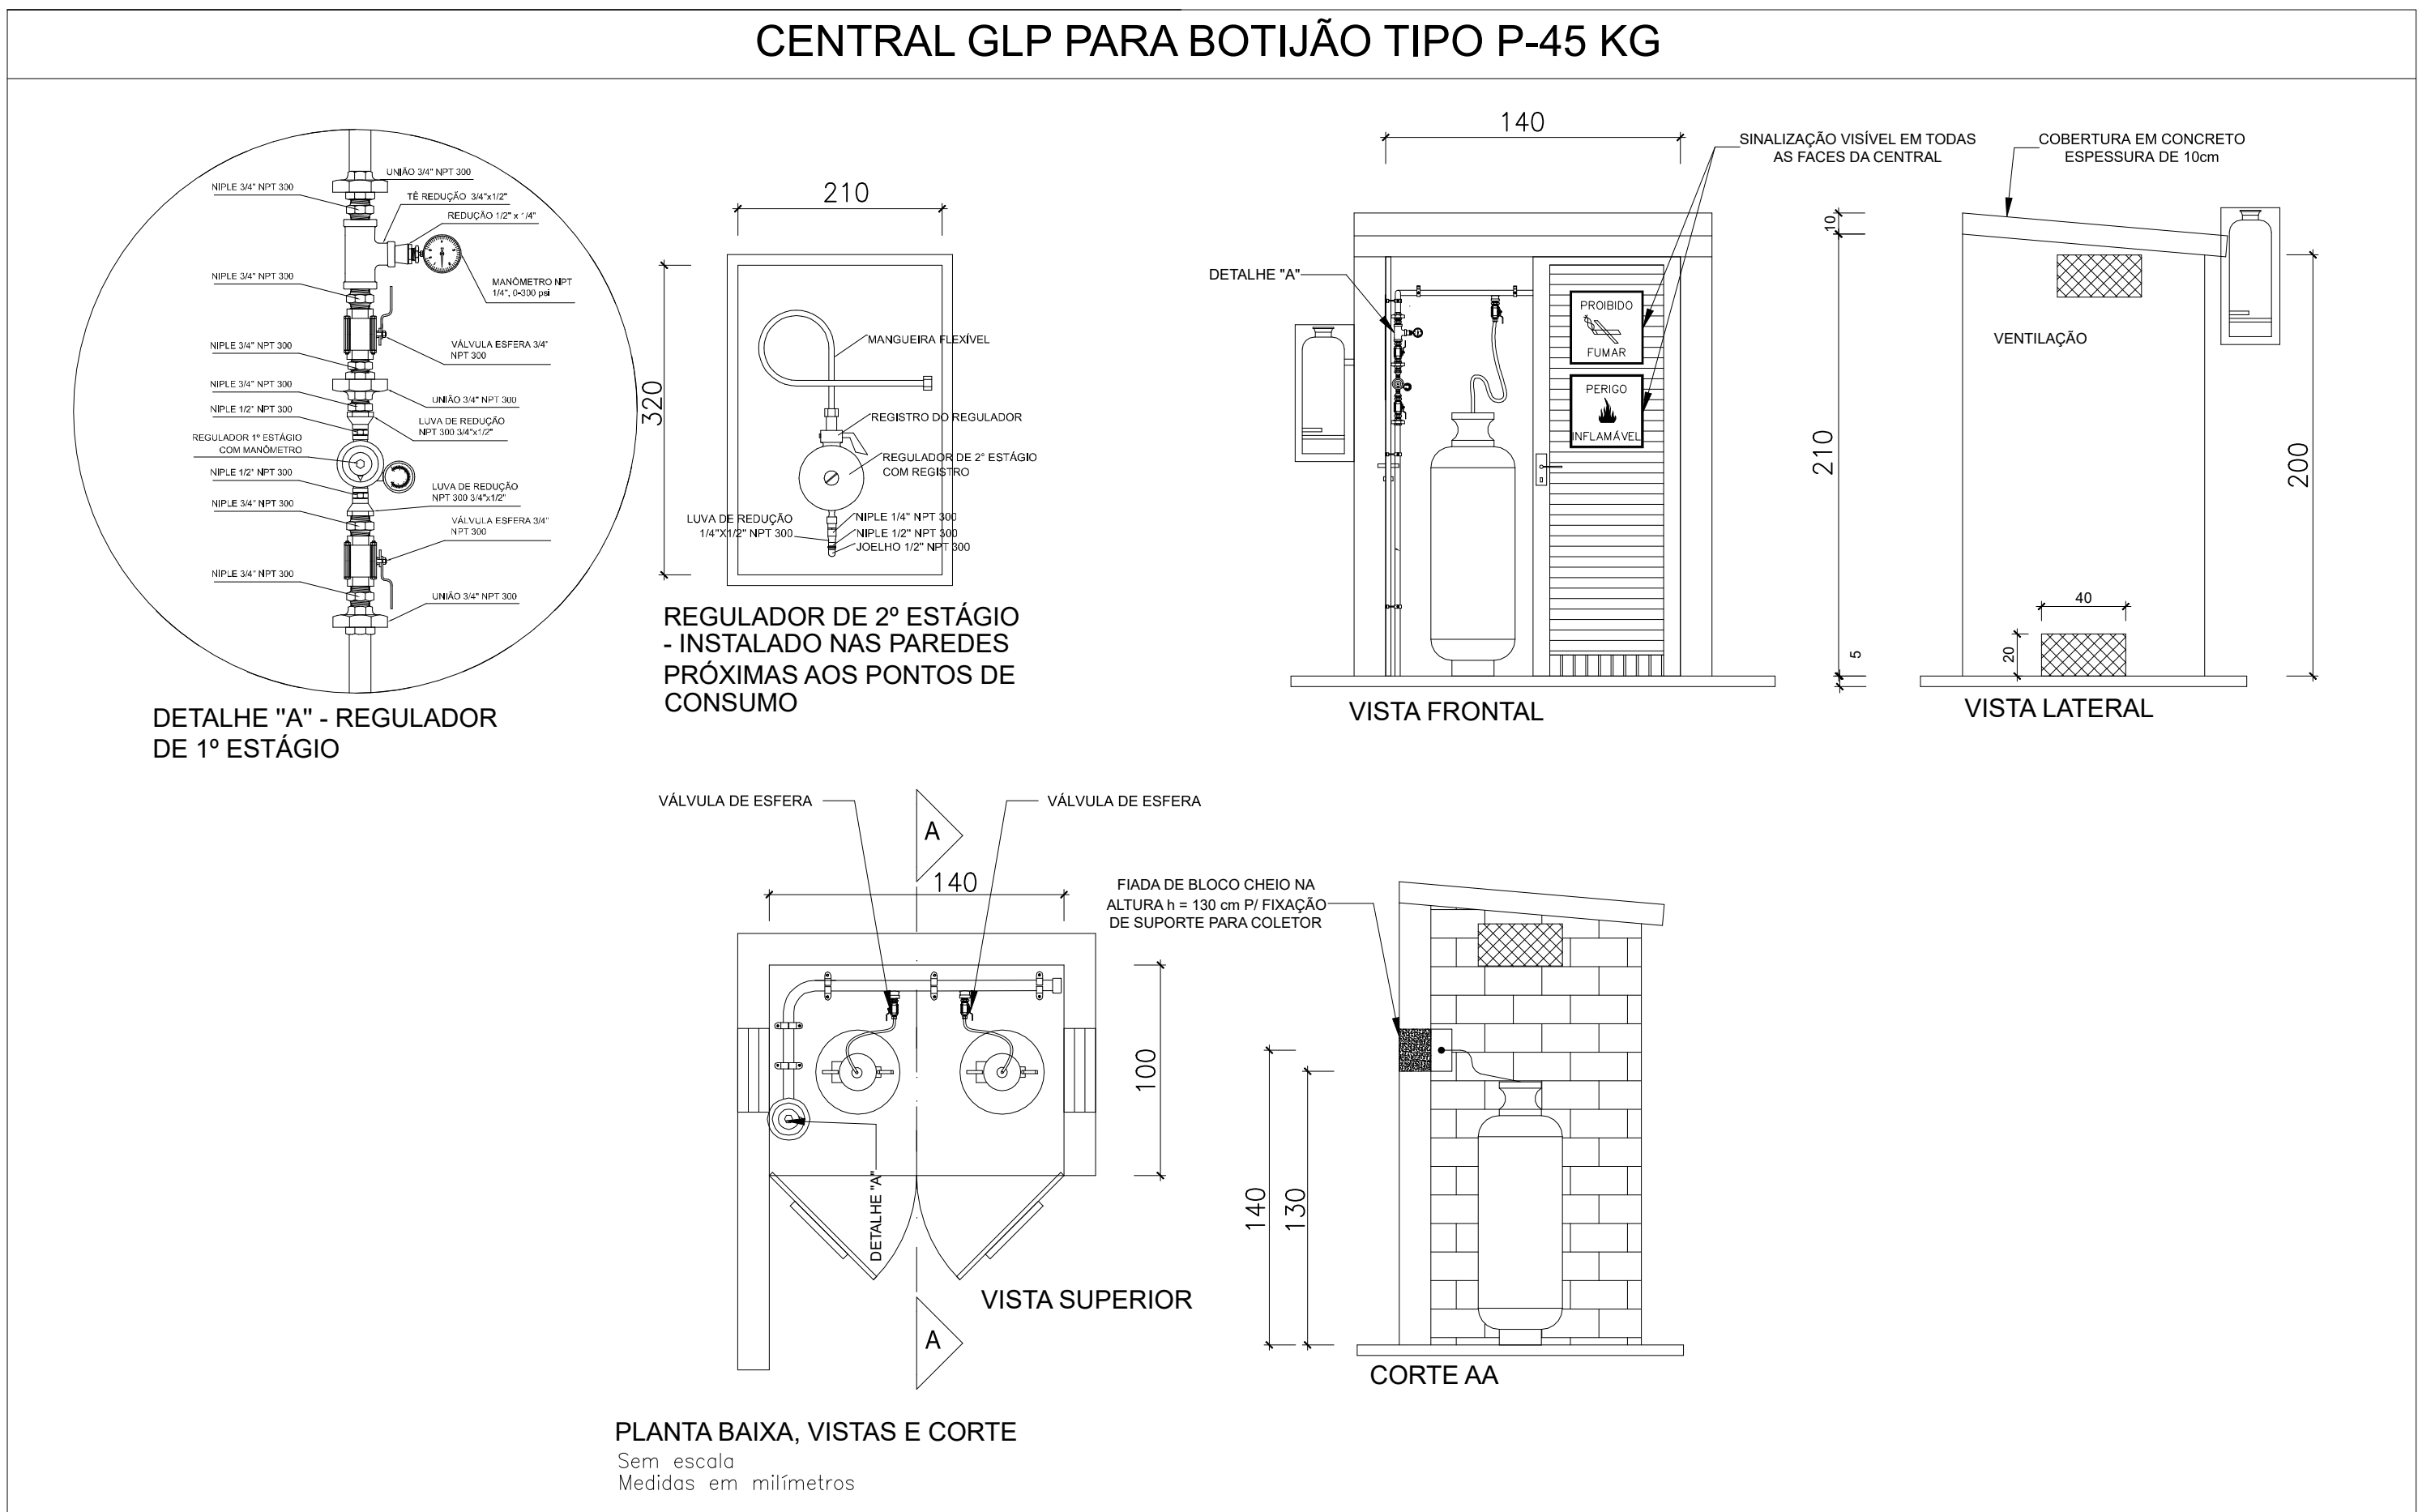
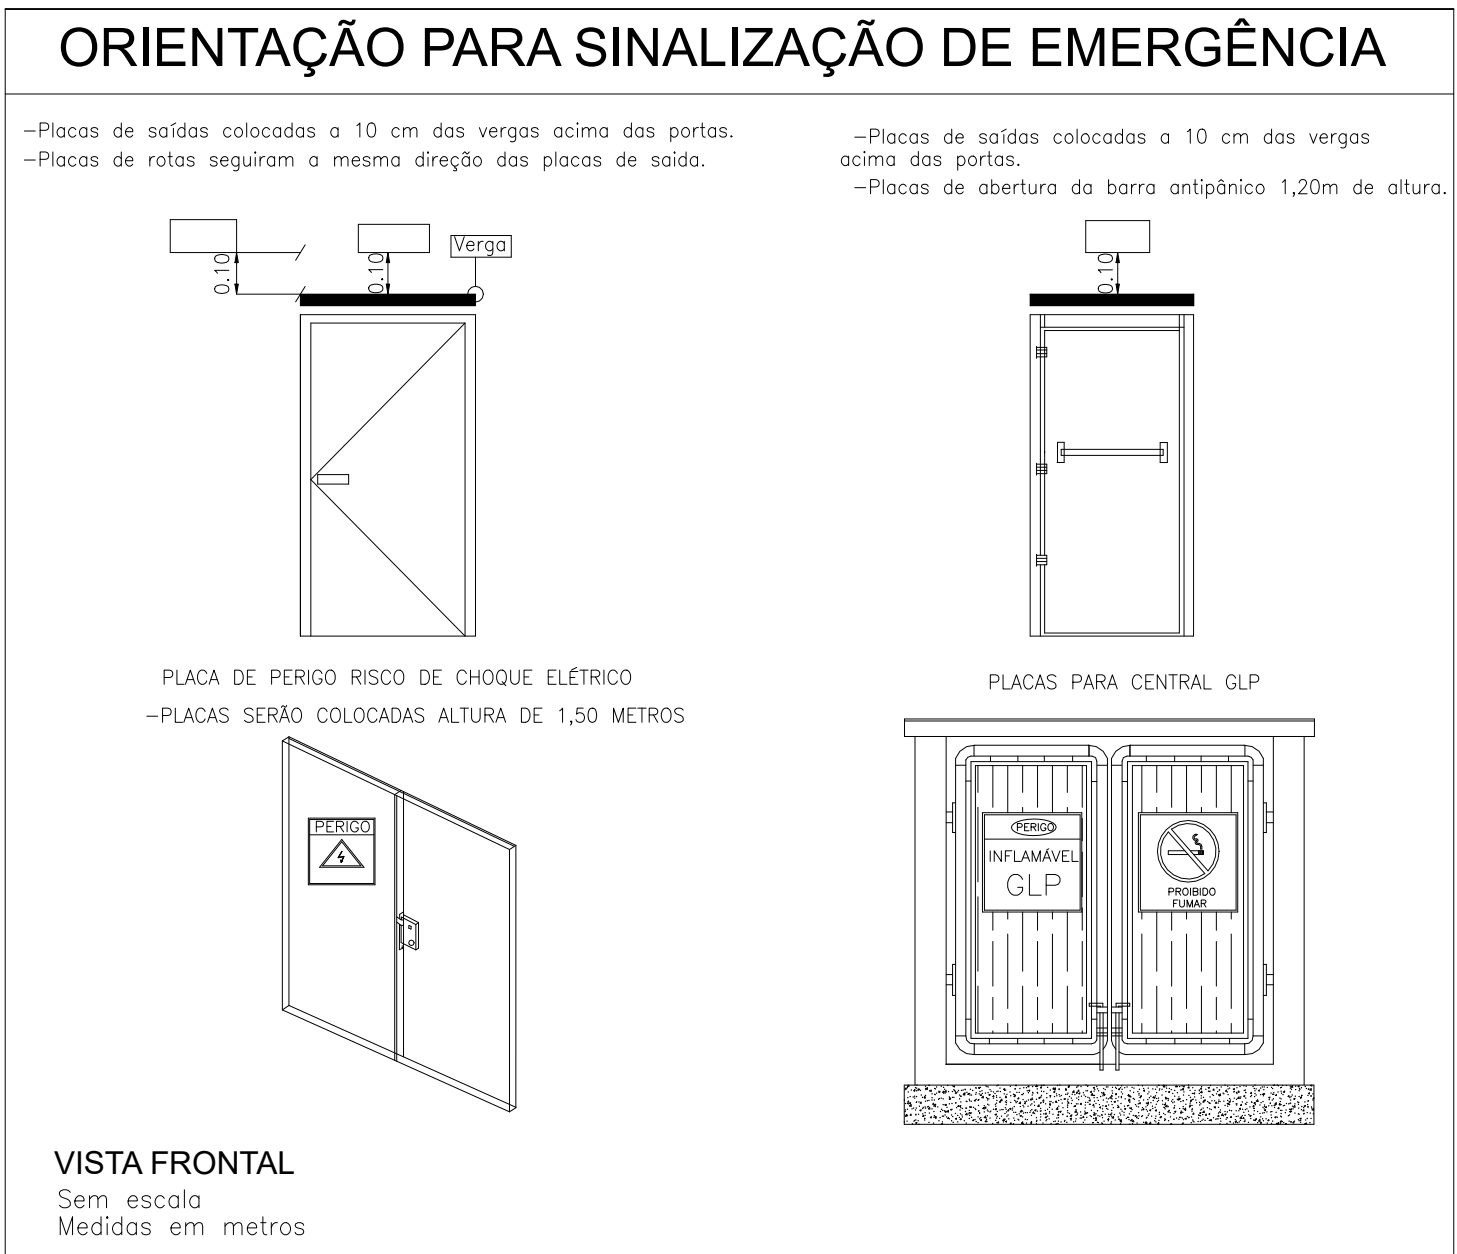
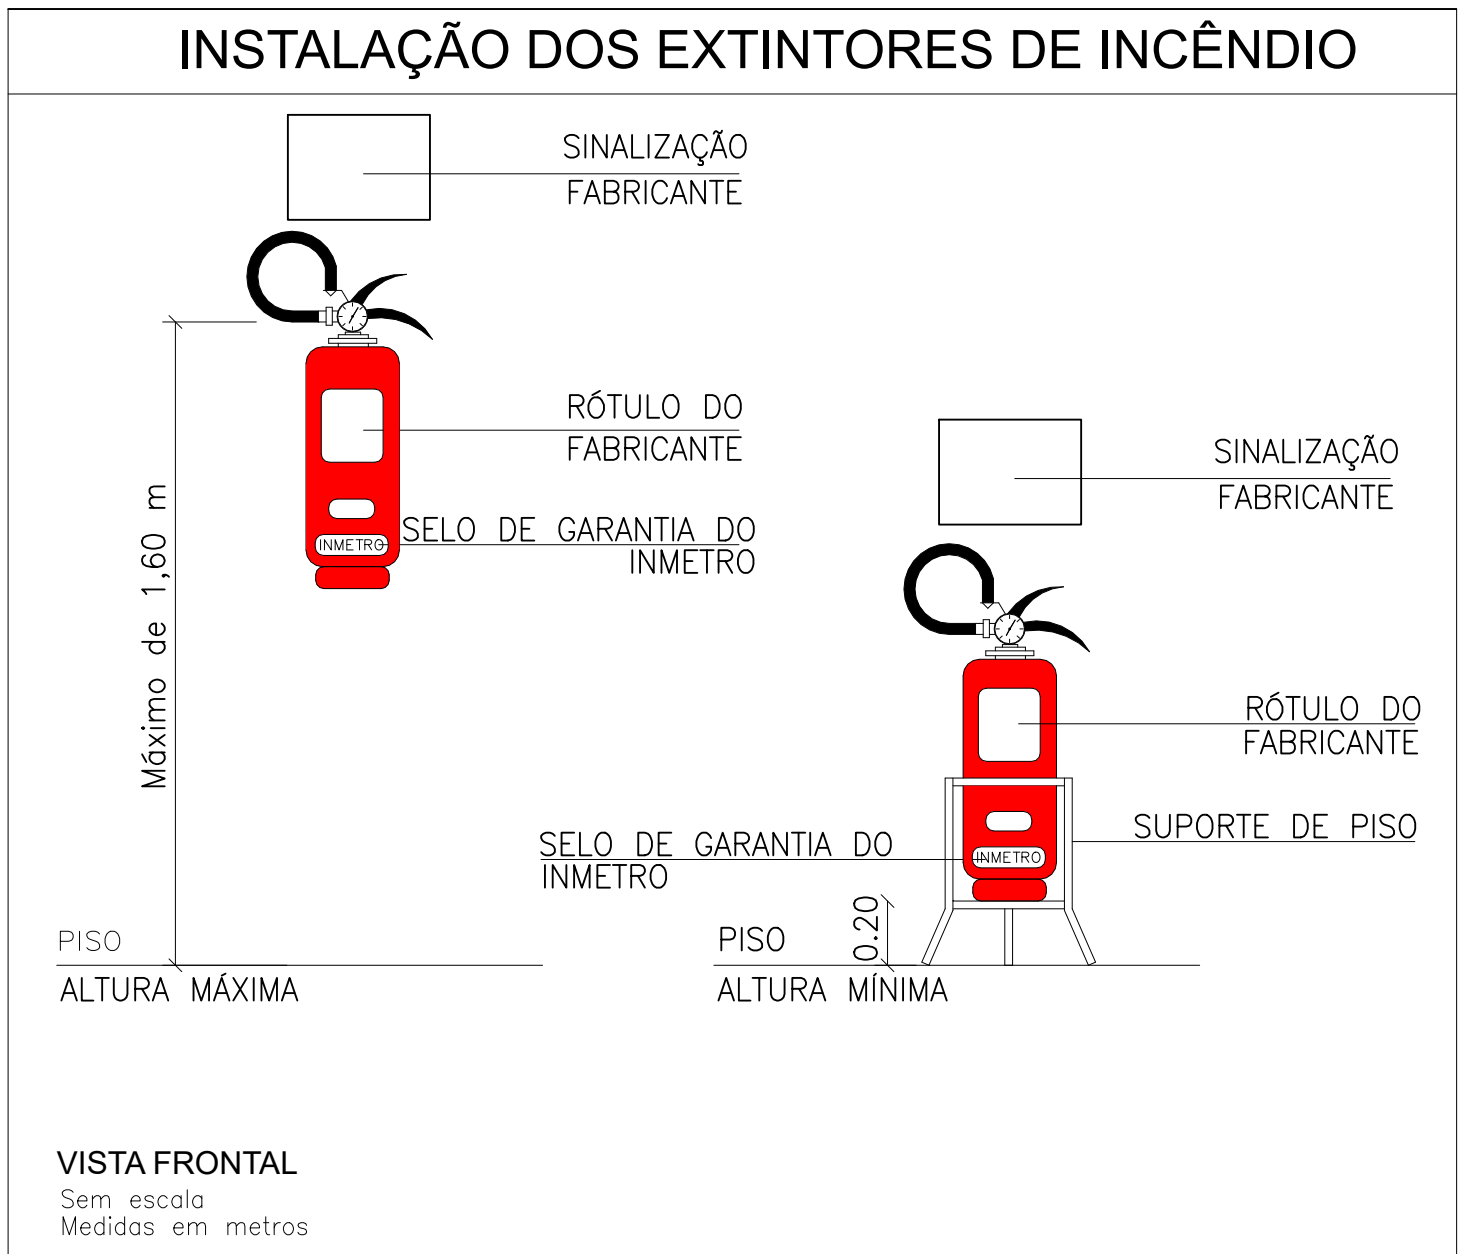


TABELA QUANTITATIVA DOS EQUIPAMENTOS A INSTALAR			
IT-Sinalização de Alerta			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	-	A2 - Cuidado, risco de incêndio
IT-Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
10	pc	-	E05 - Extintor de incêndio
IT-Sinalização de Orientação e Salvamento			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
4	pc	-	S01 - Saída de emergência
4	pc	-	S02 - Saída de emergência
2	pc	-	S12 - Saída de emergência
IT-Sinalização de Proibição			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	-	P1 - Proibido fumar
Incêndio			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
4	pc	-	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A
1	pc	-	GÁS CARBÔNICO BC - 5 B.C
5	pc	-	PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B.C

TABELA QUANTITATIVA DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES			
Incêndio			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
2	pc	-	CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS

EQUIPAMENTOS A INSTALAR			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	-	A5 - Proibido fumar
1	pc	-	P1 - Proibido fumar
1	pc	-	A2 - Inflamável GLP
EQUIPAMENTOS EXISTENTES			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	-	E1 - Saída de emergência
1	pc	-	E2 - Saída de emergência
1	pc	-	E3 - Saída de emergência
1	pc	-	E5 - Saída de emergência
1	pc	-	E7 - Saída de emergência
1	pc	-	E8 - Saída de emergência
1	pc	-	E9 - Saída de emergência
1	pc	-	E17 - Saída de emergência

EQUIPAMENTOS A INSTALAR			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	-	A5 - Proibido fumar
1	pc	-	P1 - Proibido fumar
1	pc	-	A2 - Inflamável GLP
EQUIPAMENTOS EXISTENTES			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	-	E1 - Saída de emergência
1	pc	-	E2 - Saída de emergência
1	pc	-	E3 - Saída de emergência
1	pc	-	E5 - Saída de emergência
1	pc	-	E7 - Saída de emergência
1	pc	-	E8 - Saída de emergência
1	pc	-	E9 - Saída de emergência
1	pc	-	E17 - Saída de emergência

UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES, REALOCAR TODOS OS EQUIPAMENTOS CONFORME PROJETO APROVADO PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

TABELA QUANTITATIVA DOS EQUIPAMENTOS A INSTALAR			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	-	A2 - Cuidado, risco de incêndio
IT-Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
10	pc	-	E05 - Extintor de incêndio
IT-Sinalização de Orientação e Salvamento			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
4	pc	-	S01 - Saída de emergência
4	pc	-	S02 - Saída de emergência
2	pc	-	S12 - Saída de emergência
IT-Sinalização de Proibição			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	-	P1 - Proibido fumar
Incêndio			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
4	pc	-	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A
1	pc	-	GÁS CARBÔNICO BC - 5 B.C
5	pc	-	PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B.C