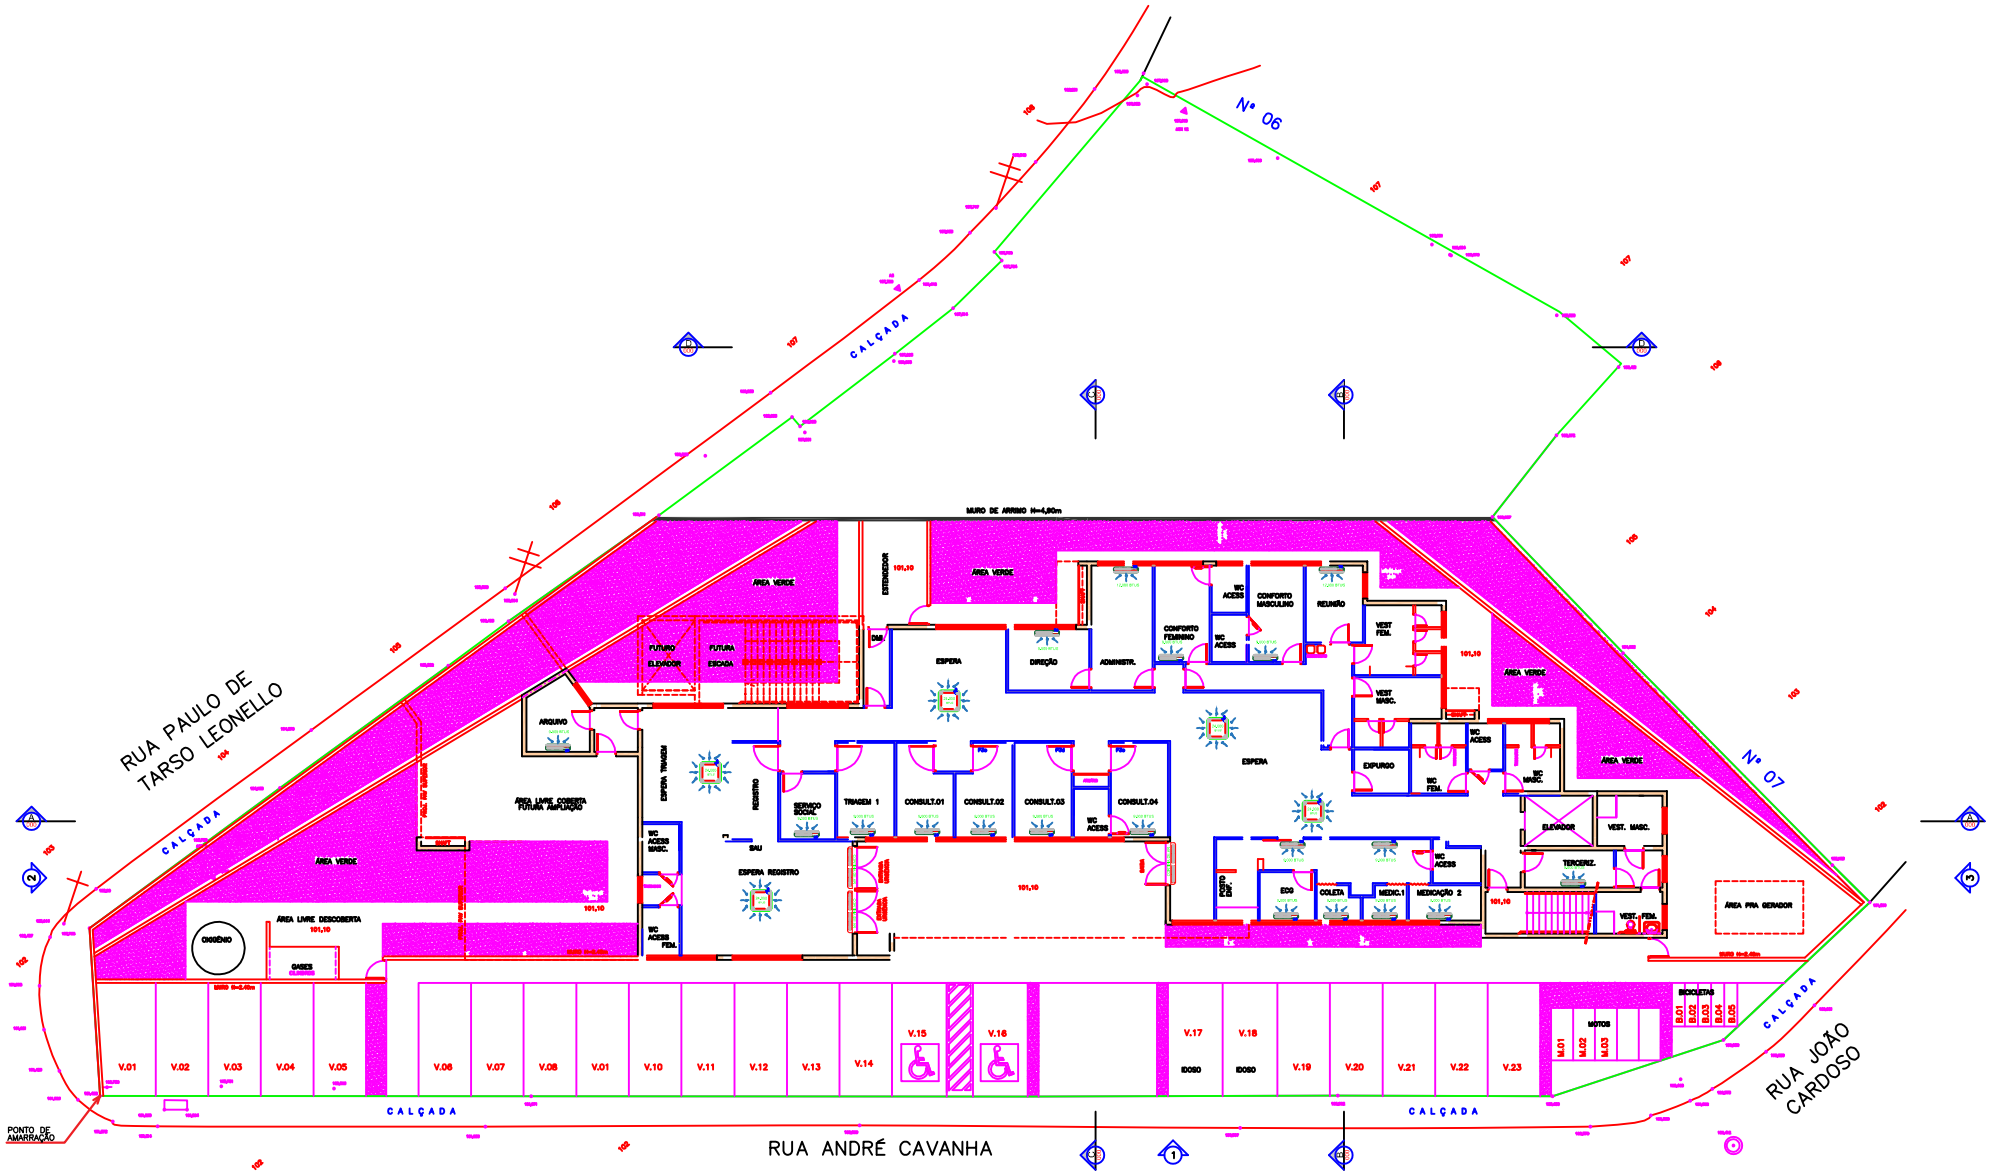

ACABAMENTOS – PAVIMENTO TÉRREO

ESC 1:100

LISTA DE EQUIPAMENTOS AR-CONDICIONADOS						
SPLIT SYSTEM (CONDENSADORAS + EVAPORADORAS)						
TIPO	HI-WALL	HI-WALL	HI-WALL	HI-WALL	HI-WALL	CASSETE
CAPACIDADE (BTU/h)	9.000	12.000	18.000	24.000	30.000	24.000
QUANTIDADE (PÇ)	17	02	–	–	04	05

DESCRITIVO ELÉTRICO		
01	QUADRO DE DISTRI. (QDE)	36 DISJ.
01	DISJUNTOR TRIPOLAR	100 A
05	DISJUNTORES DE COMANDO	40 A
23	DISJUNTORES DE PROTEÇÃO	15 / 20 A

REV.	DATA	ASSUNTO

ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

PRONTO ATENDIMENTO CARDOSO

RUA ANDRÉ CAVANHA ESQUINA COM RUA PAULO DE TARSO LEONELLO E RUA JOÃO CARDOSO – VILA DR CARDOSO – ITAPEVI/SP

AR-CONDICIONADO

INSTALAÇÃO – PAV. TÉRREO

DATA	ABRIL/19
ESCALA	1:100
REVISÃO	00
FOLHA	07

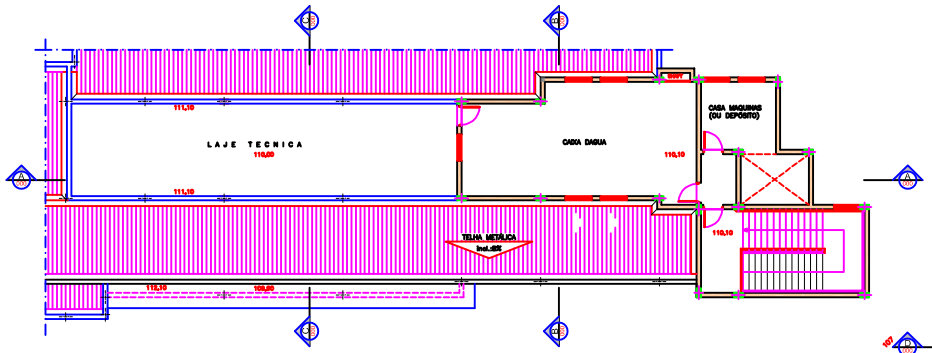

ACABAMENTOS – COBERTURA/LAJE TÉCNICA

ESC 1:100

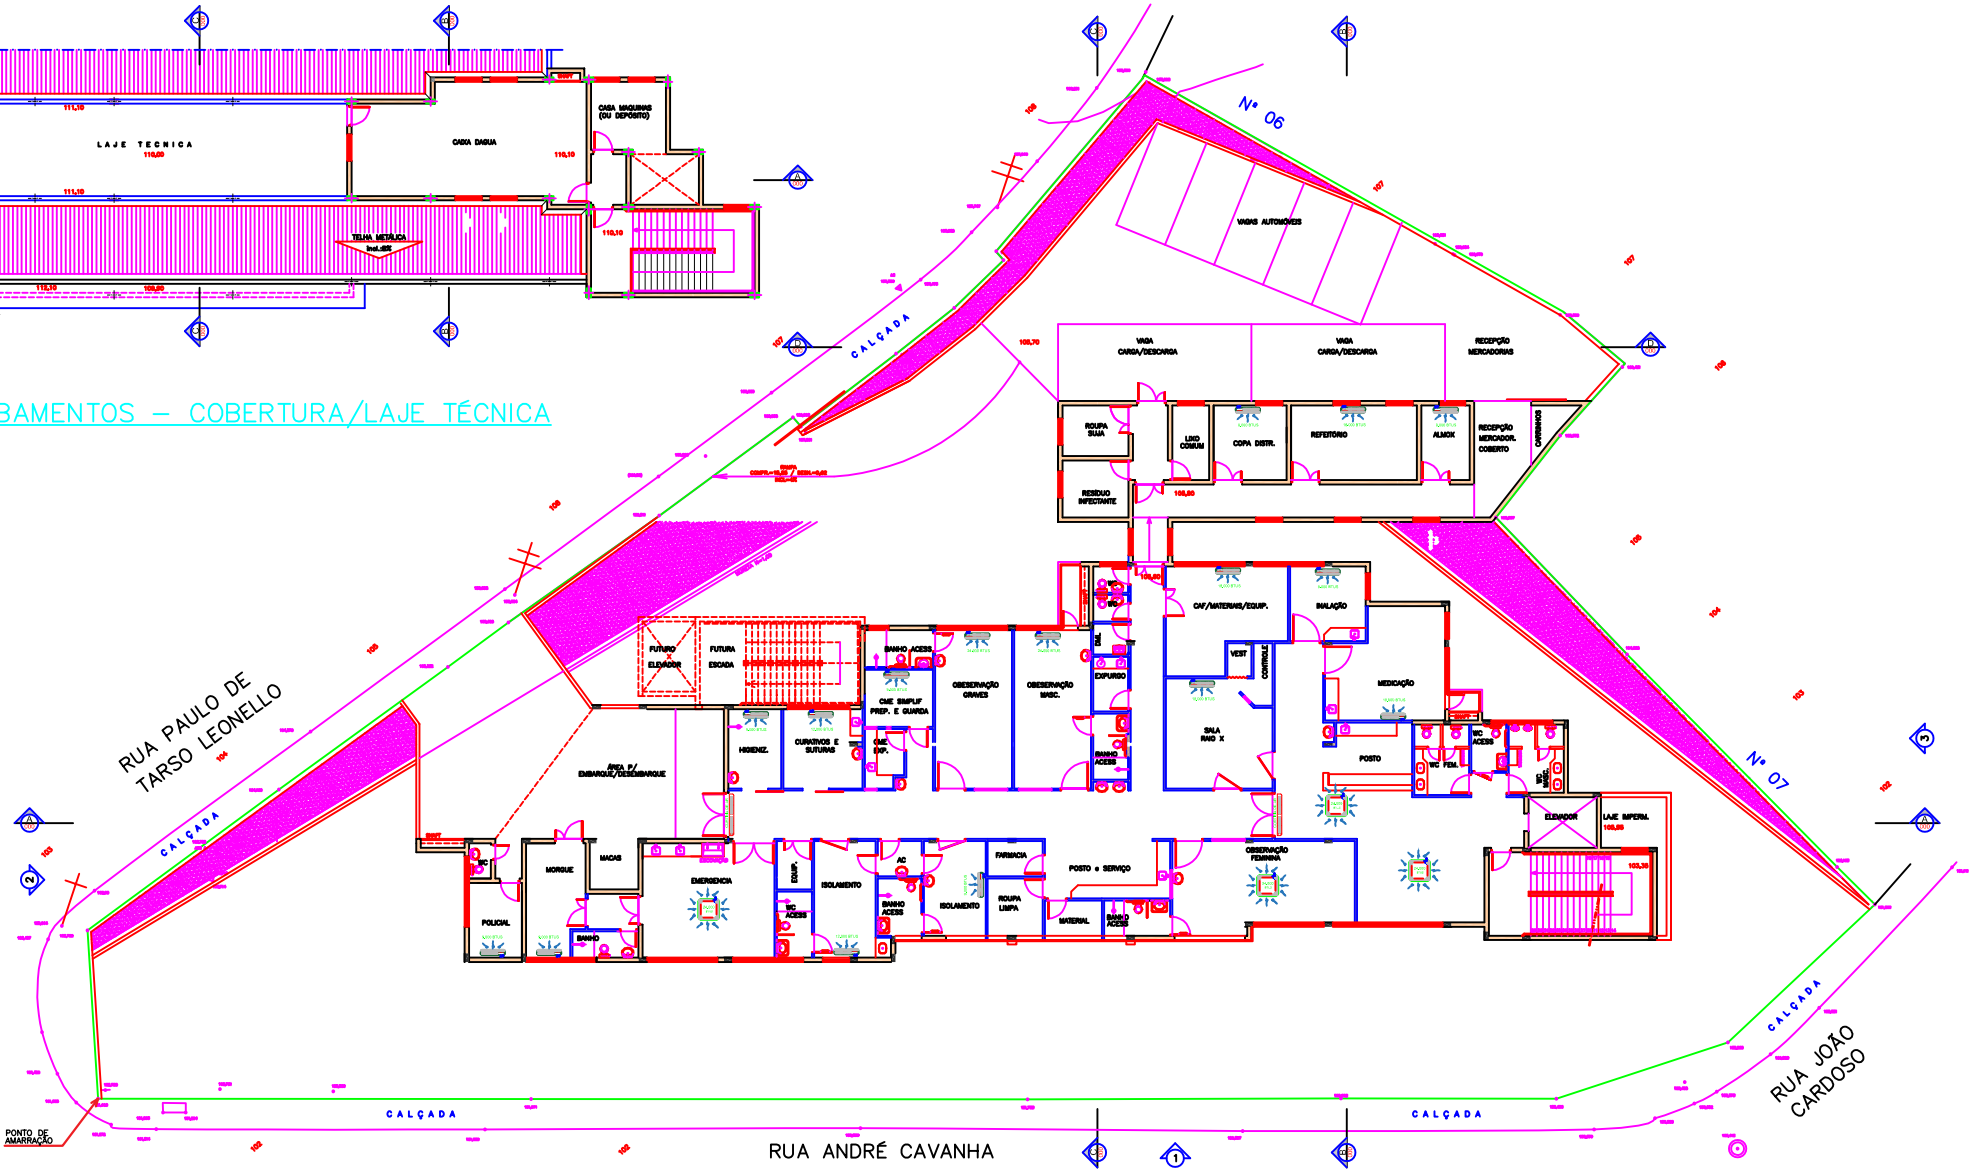

ACABAMENTOS – PAVIMENTO SUPERIOR

ESC 1:100

LISTA DE EQUIPAMENTOS AR–CONDICIONADOS						
SPLIT SYSTEM (CONDENSADORAS + EVAPORADORAS)						
TIPO	HI–WALL	HI–WALL	HI–WALL	HI–WALL	CORDINA DE AR	CASSETE
CAPACIDADE (BTU/h)	9.000	12.000	18.000	24.000	–	24.000
QUANTIDADE (PÇ)	08	02	04	–	03	05

DESCRITIVO ELÉTRICO		
01	QUADRO DE DISTRI. (QDE)	36 DISJ.
01	DISJUNTOR TRIPOLAR	100 A
05	DISJUNTORES DE COMANDO	40 A
17	DISJUNTORES DE PROTEÇÃO	15 / 20 A

REV.	DATA	ASSUNTO

ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

PRONTO ATENDIMENTO CARDOSO

RUA ANDRÉ CAVANHA ESQUINA COM RUA PAULO DE TARSO LEONELLO E RUA JOÃO CARDOSO – VILA DE CARDOSO – ITAPEVI/SP

AR–CONDICIONADO

INSTALAÇÃO – SUP. E COB.

DATA: ABRIL/19
ESCALA: 1:100
REVISÃO: 00
DATA PLOTAGEM:
FOLHA: 08