



[illegible]

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)	17.33	100.00	17.33
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais)	1.89	40.00	0.76
		TOTAL	18.09

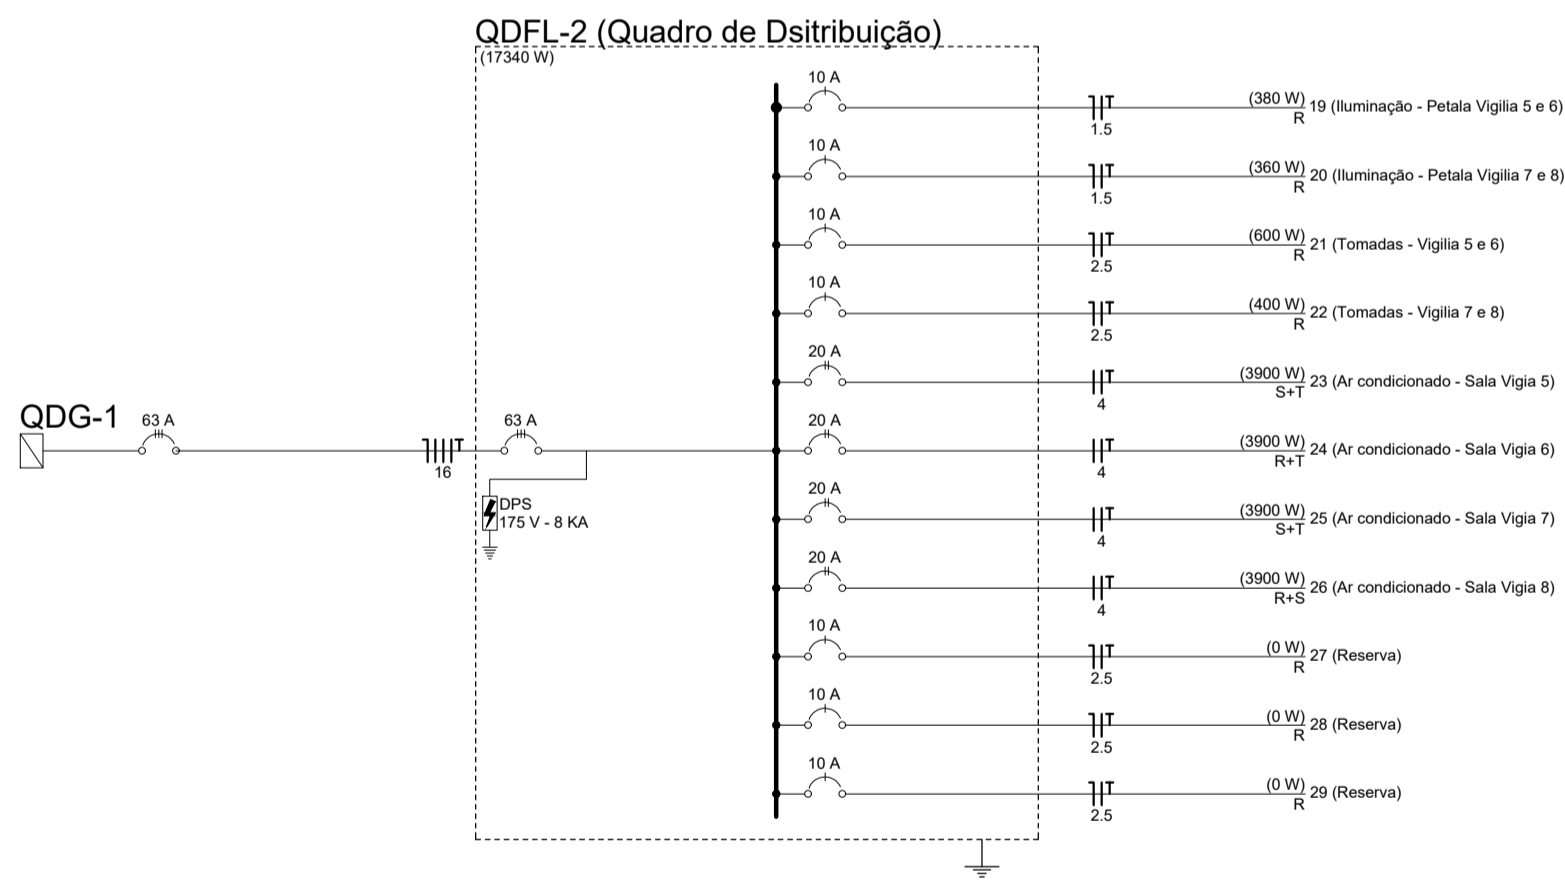

R03				
R02				
R01				
R00	27/08/19	PMI	AAQ	Emissão: inicial
REV.	DATA	SOLICITANTE	RESP.	DESCRIÇÃO

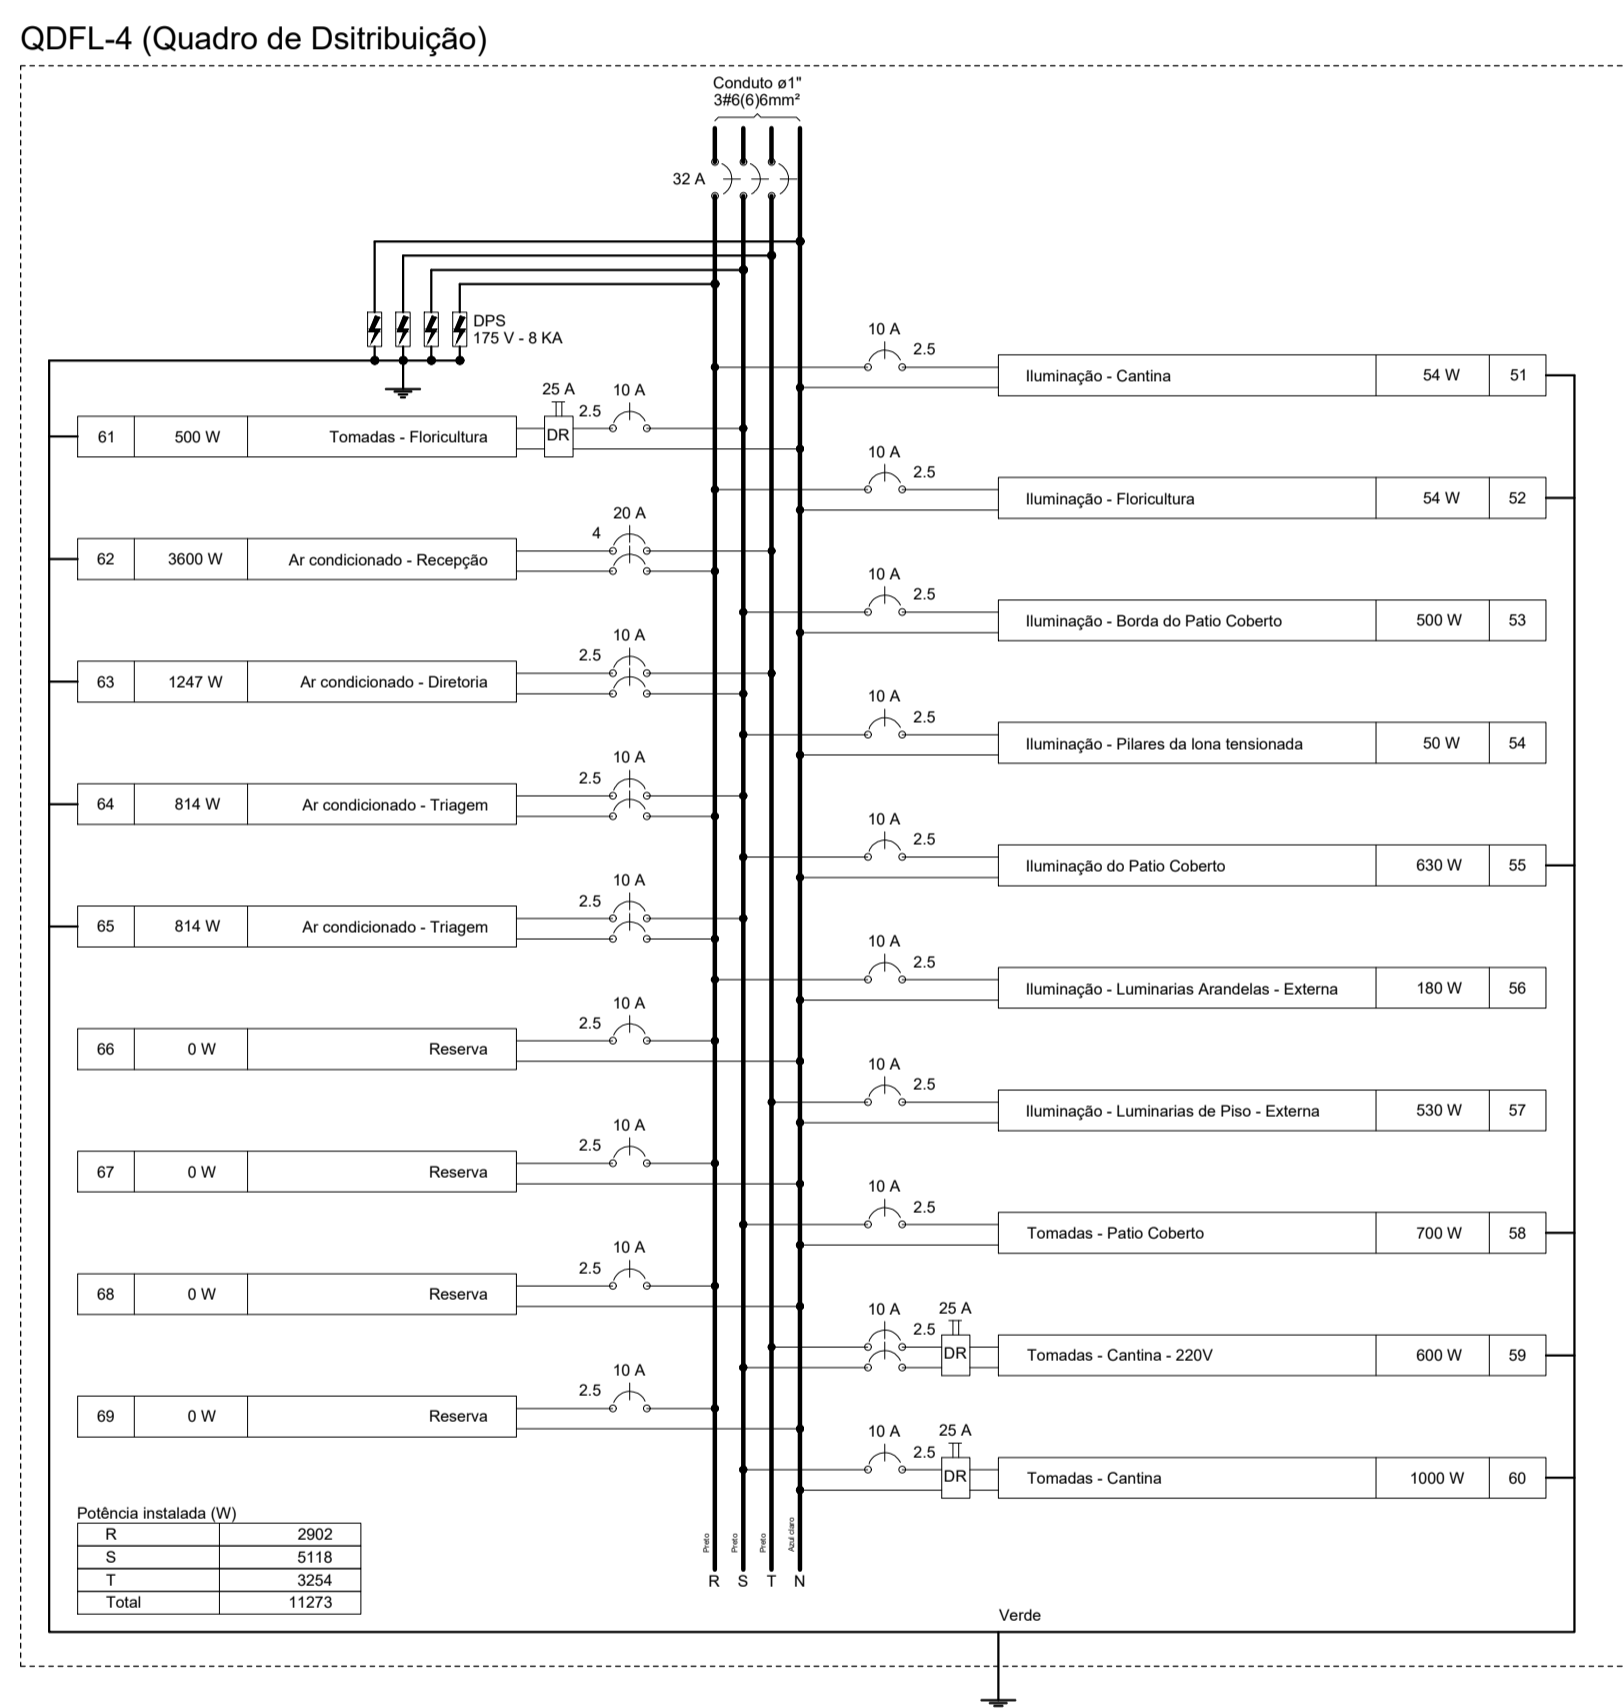

PROPRIETÁRIO	MUNICÍPIO DE ITAPEVI	ESCALA	Indicada
--------------	----------------------	--------	----------

LOCAL	Estrada Lucinda de Jesus Silva X Rua Joazeuf	VERIF.	AAD
TITULO DA FOLHA	DIAGRAMAS UNILINARES E TRILINEARES - PARTE 2	ULTIMA ALTERAÇÃO	27/08/2019
AUTOR DO PROJ.	Eng. Ariel Augusto de Oliveira	FASE	PROJETO EXECUTIVO
RESP. TÉCNICO	Eng. Alexandre Akio Ogawa	REGISTRO CREA/SP	5069235419
DOC. Nº	ART 28027230190739863	ASS.	ELE
QUOTA 19-08-27_ULTI_TITULO_ELE_EX_RDO.DWG	STATUS	CONCLUIDO	07/09