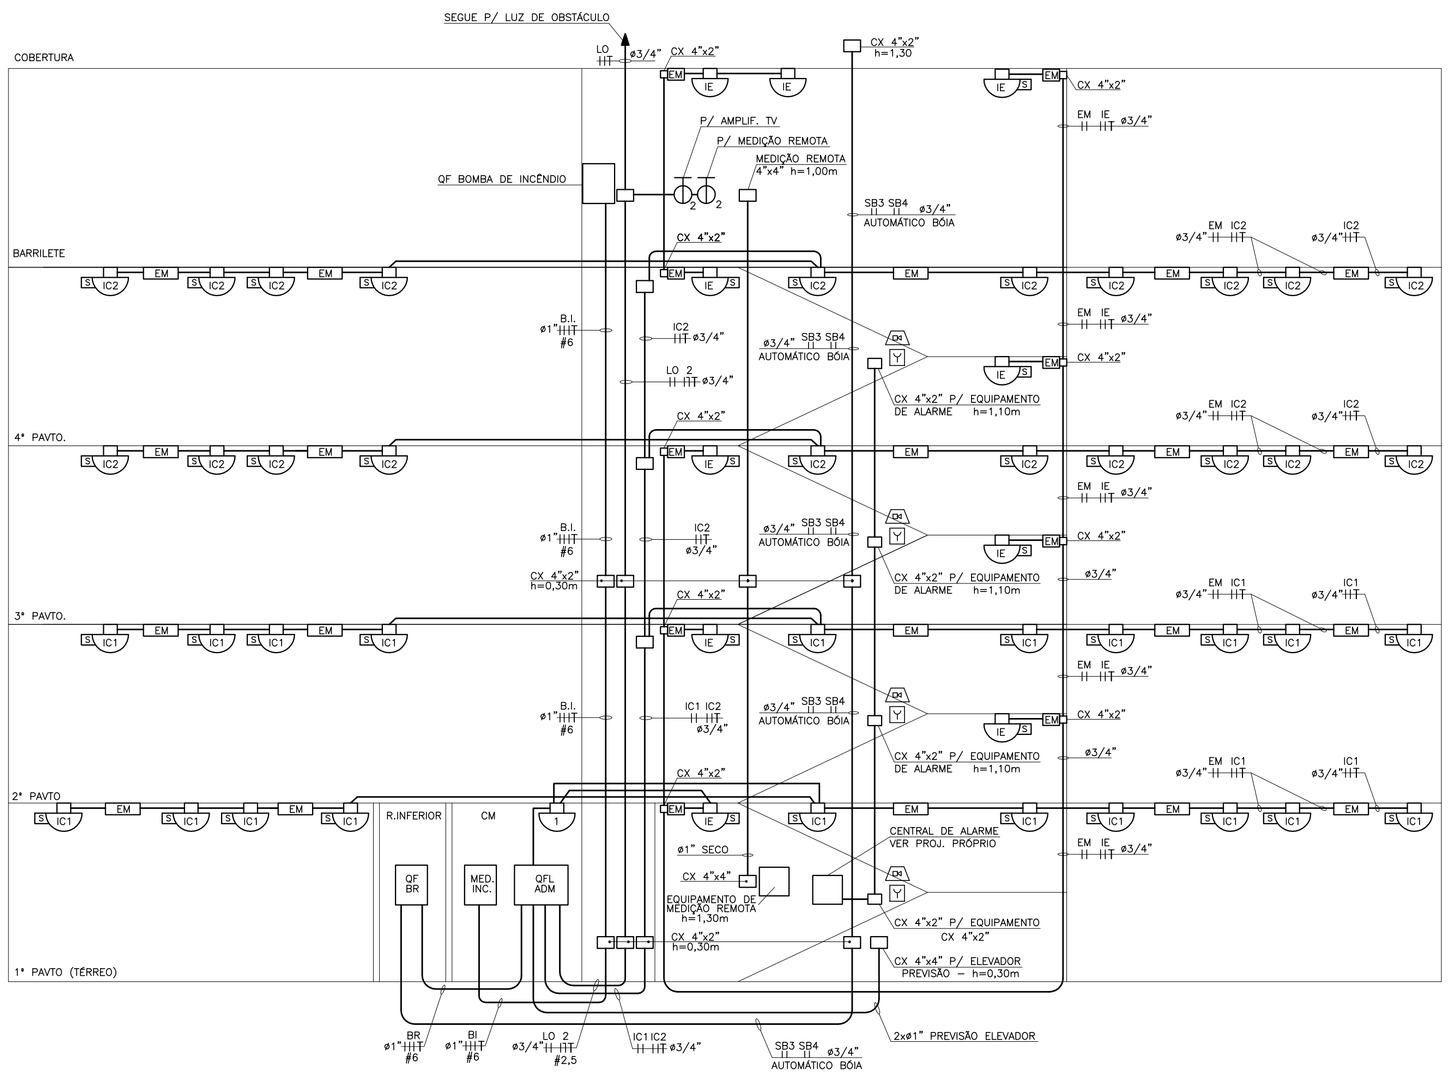

PRUMADA FORÇA/LUZ ADMINISTRATIVA
S/ESCALA

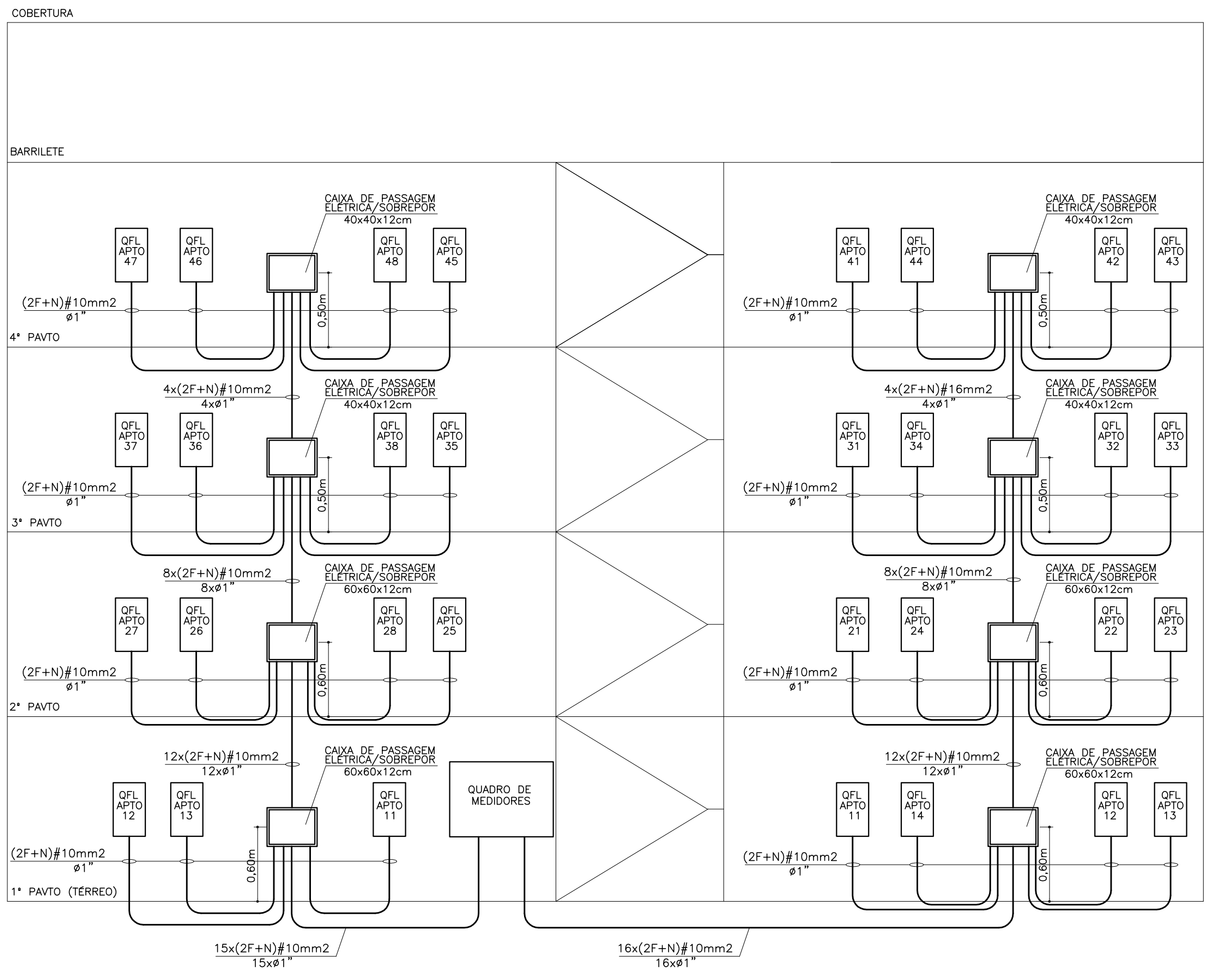

PRUMADA ALIMENTAÇÃO DOS QFL"s
S/ESCALA

ITEM	MATERIAL – MEDIÇÃO REMOTA DE HIDRÔMETROS	QUANT.	UNID.
01	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø1"	12	m
02	CAIXA METÁLICA ESMALTADA DE EMBUTIR, CHAPA #18, 4"x2" COM TAMPA	01	PÇ
03	CAIXA METÁLICA ESMALTADA DE EMBUTIR, CHAPA #18, 4"x4" COM TAMPA	02	PÇ

ITEM	MATERIAL – SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO*	QUANT.	UNID.
01	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø1"	22	m
02	CURVA DE 90° EM PVC ø1"	04	PÇ
03	BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO ø1"	08	PÇ
04	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V A 70°C, #6mm2 FASE TERRA – NA COR VERDE	 69 23	 m m
05	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø3/4"	22	m
06	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO ø3/4"	08	m
07	CURVA DE 90° EM PVC ø3/4"	02	PÇ
08	FIO DE COBRE COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V A 70°C, #1,0mm2	70	m
09	CAIXA EM PVC DE EMBUTIR, RETANGULAR, 4"x2"	12	PÇ
10	CAIXA EM PVC DE EMBUTIR, QUADRADA, 4"x4"	01	PÇ
12	ACIONADOR MANUAL DE SIRENE (BOTOEIRA)	04	PÇ
13	SIRENE ELETRÔNICA	04	PÇ
14	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO 127V, COM BATERIA PARA AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA	01	PÇ

* INCLUI MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

NOTA:

1 – AS INSTALAÇÕES DE ALARME DE INCÊNDIO E MEDIÇÃO REMOTA DE ÁGUA, DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME MANUAL DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS E ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE, QUANDO DA AQUISIÇÃO DOS MESMOS, PORTANTO, NÃO FORAM REPRESENTADOS NESTE PROJETO, APENAS SUA ALIMENTAÇÃO, ELETRODUTOS E CAIXAS.

2 – VER DEMAIS NOTAS NA FOLHA 01/11.

LEGENDA/INCÊNDIO

- Botão de Acionamento da Sirene cx 4"x2", h=1,10m
- Sirene cx 4"x2", h= 2,30m
- Central de Alarme e Detecção cx 4"x4", h=1,30m
- Bateria do Sistema de Alarme Detecção

ITEM	MATERIAL – TRECHO CM/QFL–APTO	QUANT.	UNID.
01	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ø1"	760	m
02	CURVA DE 90° EM PVC ø1"	124	PÇ
03	BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO ø1"	124	PÇ
04	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V A 70°C, #16mm2 FASE NEUTRO – AZUL CLARO	 1.560 780	 m m
05	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA 60x60x12cm	04	PÇ
06	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA 40x40x12cm	04	PÇ

FONTE / DADOS DE BASE : PROJETO ARQUITETURA V042F–01

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

CDHU – Gestão

ARQ. IRENE B. RIZZO – Coordenação – RRT
ARQ. MARCIO FREIRE PENTEADO – Gestão – RRT

Análise

ENG° JOSÉ CARLOS AVILA AIRA – Análise – 92221220130862228 ART/RRT

HERJACKTECH TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. – Autoria

ENG. MICHELE MONTONE – Coordenação – ART
ARQ. LÉO TOMCHINSKY – Projetista – RRT
ARQ. HÉLEN GARCIA FERNANDES – Projetista – RRT
MITSUHIRO SUGIMOTO – Engenheiro Eletricista – 92221220121444288 ART

LEGENDA/TABELAS

- LUMINÁRIA INCANDESCENTE C/ SENSOR DE PRESENÇA– CX. OCTOGONAL 4"x4"x2" FIXA NA LAJE
- ARANDELA TIPO TARTARUGA, BLINDADA, P/ INSTALAÇÃO AO TEMPO, FIXA NA PAREDE. h=2,30m DO PISO ACABADO
- TOMADA 2P+T, PADRÃO ABNT, 20A–250V, h=1,00m
- EM – PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTONOMA
- S – INTERRUPTOR SIMPLES CAIXA 4"x2", h=1.0m.
- TV – PONTO P/ TV A 0.40m DO P. ACABADO, CAIXA 4"x4"
- TOMADA PARA TELEFONE COM CAIXA 4"X4" A 0,40m DO PISO ACABADO
- PONTO PARA INTERFONE COM CAIXA 4"X2" A 1,00m DO PISO ACABADO
- XX – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA, h=1,20m COM NUMERAÇÃO DO APTO
- ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO COM ø INDICADO
- CAIXA PARA EQUIPAMENTO DE TV, COM TOMADA 2P+T – 20A/250V PADRÃO ABTN
- FIOS: FASE, NEUTRO, RETORNO e TERRA
- CAIXA DE PASSAGEM, COM DIMENSÕES INDICADAS.

Revisões (discriminação)	N°	Data	Rubrica

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
CDHU
Rua Boa Vista,170. CEP. 01014–000. São Paulo. Tel.2505.2000. CGCMF 47.865.597/0001–9

PROJETO

UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO

CÓDIGO

V | 0 | 4 | 2 | F | – 01

TÍTULO	ÁREA	FOLHA
ELÉTRICA	ELE	06/11

ASSUNTO

PRUMADA DE ALIMENTAÇÃO DO QFL's
PRUMADA DE LUZ/FORÇA ADMINISTRATIVA

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
	S/ESCALA	DEZ/2013

ASSINATURAS

proprietário – cgc

aprovação do projeto – responsável técnico – Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo – c.r.e.a. 20314/D – pref. – a.r.t.

obra – responsável técnico – c.r.e.a. – pref. – a.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

LISTA 1

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
						P | E