




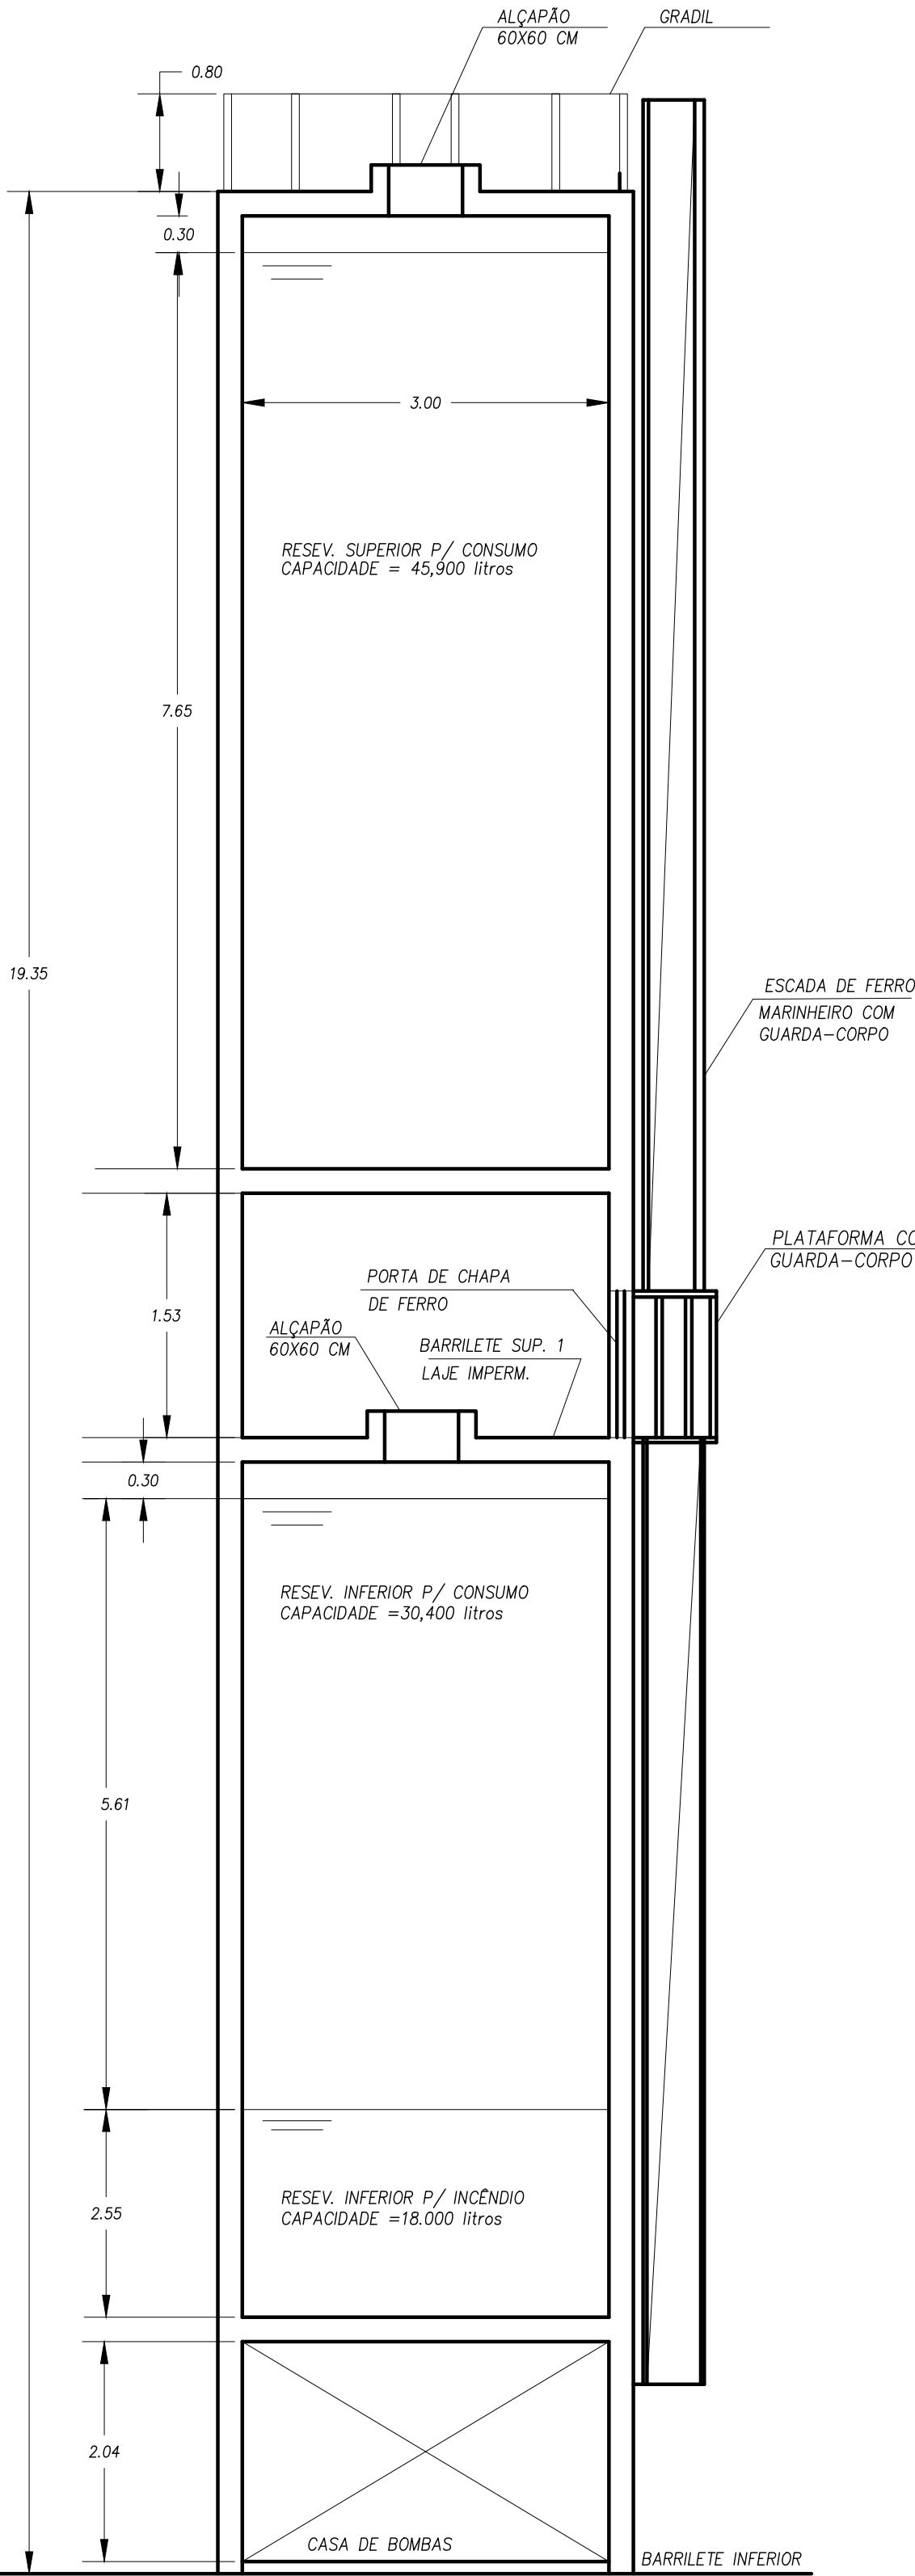


- O SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIOS DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS

PERFIL DO RESERVATÓRIO TORRE  
S/ ESCALA

— · — · — · — TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE ENTRADA DA RUA  
 ————— TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA  
 — / — / — TUBULAÇÃO DE INCENDIO

- AF-V  
\*
- COLUNA DE ÁGUA PARA VÁLVULAS DE DESCARGA
- AF-a  
\*
- COLUNA DE ÁGUA PARA APARELHOS
- REC  
ø25
- COLUNA DE RECALQUE
- INC  
ø63
- COLUNA DE INCENDIO
- LA  
ø40
- COLUNA DE LADRÃO
- LI  
ø40
- COLUNA DE LIMPEZA
- AF-AQ  
\*
- COLUNA QUE ALIMENTA AQUECEDOR

- |   |                     |
|---|---------------------|
|  | REGISTRO DE PRESSÃO |
|  | REGISTRO DE GAVETA  |
|  | REGISTRO DE ESFERA  |
|  | TORNEIRA DE BOIA    |
|  | VALVULA DE RETENÇÃO |

**ESCOLA DO FUTURO - AMADOR BUENO**

00	EMISSÃO INICIAL	27.03.2021
Nº	MODIFICAÇÕES	DATA

**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**  
**ESQUEMA DO RESERV. TORRE**

DGN MGR.	ESCALA	FOLHA	REVISÃO
AY	S/ESC	HD10	00
FASE	EMIÇÃO INICIAL		
EXECUTIVO	27.03.2021		